

Přehled výsledků laboratorních rozborů na výtoku ze Sedimentační jímky „PODKOVA“

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, máme vydané povolení k nakládání s vodami dle ustanovení §8 odst. (1) písm. c) vodního zákona.

Rozsah nakládání s vodami se stanoví podle §9 odst. 1 a v souladu s ust. § 38 ods.6 a v souladu s ustanovením § 38 odst. 10 vodního zákona a §3 odst. 2 nařízení vlády č.61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny níže uvedené emisní limity.

Emisní limity:

Ukazatel	„p“ - mg/l přípustné hodnoty	„m“ - mg/l maximální hodnoty	t/rok množství vypouštěného znečištění
pH	6 – 8,5		
NL	20	40	2,3
C ₁₀ – C ₄₀	1	2	0,12

Odběry a rozborů odpadních vod jsou prováděny oprávněnou laboratoří viz. přiložené protokoly.

Četnost odběrů je stanovena na **6 x ročně**

Výsledky analýz v průběhu roku 2025:

Odtok ze sedimentační jímky „Podkova“						Výsledky rozborů sledovaných vod (mg/l)		
Datum odběru	Číslo protokolu	Číslo vzorku	Druh vod	Místo vypouštění	Vyhodnocení rozboru	Nerozpuštěné látky - NL	Uhlovodíky C ₁₀ – C ₄₀	pH
5. 2. 2025	Protokol č. 151990	203077	voda odpadní	Sedimentační jímka „Podkova“	Vyhovuje	< 10	< 0,2	7,6
2. 4. 2025	Protokol č. 154705	205367	voda odpadní	Sedimentační jímka „Podkova“	Vyhovuje	< 10	< 0,2	6,7
4. 6. 2025	Protokol č. 157548	207892	voda odpadní	Sedimentační jímka „Podkova“	Vyhovuje	< 10	< 0,2	7,5
6. 8. 2025	Protokol č. 160115	210236	voda odpadní	Sedimentační jímka „Podkova“	Vyhovuje	< 10	< 0,2	7,4
1. 10. 2025	Protokol č. 162923	212157	voda odpadní	Sedimentační jímka „Podkova“	Vyhovuje	< 10	< 0,2	7,5
4. 12. 2025	Protokol č.		voda odpadní	Sedimentační jímka „Podkova“	v laboratoři			

Zkušební protokol č. 151990



Strana 1/1

Zákazník: České lupkové závody, a.s.
Pecínov 1171
Nové Strašecí, 271 01

Akce: Podkova, Pecínov 1171,
Nové Strašecí

Datum odběru: 05.02.2025

Odebral: Zbejvalová

Datum dodání: 05.02.2025

Datum analýzy: 5.2. - 12.2.2025

Datum vystavení: 12.02.2025

Lab. číslo:	203077
Označení vzorku:	Podkova
	odtok
Matrice:	odpadní
	voda

Chemický a fyzikální rozbor vody

pH při 25°C		7,6
nerozpuštěné látky (NL)	mg/l	<10
uhlovodíky C10-C40	mg/l	<0,2
teplota *	°C	3,00

Metody stanovení:

pH při 25°C dle SOP 1 část A (ČSN ISO 10 523)

nerozpuštěné látky (NL) dle SOP 28 (ČSN EN 872)

uhlovodíky C10-C40 metodou GC/FID dle SOP 26 část A (ČSN EN ISO 9377-2)

Odběr vzorku dle SOP V1 část A dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č.68/Z/25

Indexy u položek a metod

* - ukazatel byl stanoven mimo stále prostory laboratoře.

Ostatní výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Na požádání poskytne laboratoř údaje o nejistotě měření.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Ing. Jana Weissová, analytická pracovnice

Weissová





Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 154705



Strana 1/1

Zákazník: České lupkové závody, a.s.
Pecínov 1171
Nové Strašecí, 271 01

Akce: Podkova, Pecínov 1171,
Nové Strašecí

Odebral: Zbejvalová

Datum dodání: 02.04.2025

Datum analýzy: 2.4. - 11.4.2025

Datum vystavení: 11.04.2025

Lab. číslo:	205367
Označení vzorku:	Podkova
	Odtok
Matrice:	odpadní
	voda
Datum odběru:	2.4.25

Chemický a fyzikální rozbor vody

pH při 25°C		6,7
nerozpuštěné látky (NL)	mg/l	<10
uhlovodíky C10-C40	mg/l	<0,2
teplota *	°C	11,3

Metody stanovení:

pH při 25°C dle SOP 1 část A (ČSN ISO 10 523)

nerozpuštěné látky (NL) dle SOP 28 (ČSN EN 872)

uhlovodíky C10-C40 metodou GC/FID dle SOP 26 část A (ČSN EN ISO 9377-2)

Odběr vzorku dle SOP V1 část A dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č.180/Z/25

Indexy u položek a metod

* - ukazatel byl stanoven mimo stále prostory laboratoře.

Ostatní výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Na požádání poskytne laboratoř údaje o nejistotě měření.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Ing. Jana Weissová, analytická pracovnice

Weissová





Monitoring, s.r.o., analytická laboratoř

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 pod č. 1416
Radiová 1122/1, 102 00 Praha 15 – Hostivař, tel. 266316272



Zkušební protokol č. 157548



Strana 1/1

Zákazník: České lupkové závody, a.s.
Pecínov 1171
Nové Strašecí, 271 01

Akce: PODKOVA, Pecínov 1171,
Nové Strašecí

Datum odběru: 04.06.2025

Odebral: Zbejvalová

Datum dodání: 04.06.2025

Datum analýzy: 4.6. - 10.6.2025

Datum vystavení: 10.06.2025

Lab. číslo:	207892
Označení vzorku:	Podkova odtok
Matrice:	odpadní voda

Chemický a fyzikální rozbor vody

pH při 25°C		7,5
nerozpuštěné látky (NL)	mg/l	<10
uhlovodíky C10-C40	mg/l	<0,2
teplota *	°C	18,2

Metody stanovení:

pH při 25°C dle SOP 1 část A (ČSN ISO 10 523)

nerozpuštěné látky (NL) dle SOP 28 (ČSN EN 872)

uhlovodíky C10-C40 metodou GC/FID dle SOP 26 část A (ČSN EN ISO 9377-2)

Odběr vzorku dle SOP V1 část A dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č.351/Z/25

Indexy u položek a metod

* - ukazatel byl stanoven mimo stálé prostory laboratoře.

Ostatní výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Na požádání poskytneme laboratoř údaje o nejistotě měření.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Za laboratoř schválil:

Ing. Jana Weissová, analytická pracovnice

Weissová



Zkušební protokol č. 160115



Strana 1/1

Zákazník: České lupkové závody, a.s.
Pecínov 1171
Nové Strašecí, 271 01

Akce: PODKOVA, Pecínov 1171,
Nové Strašecí

Datum odběru: 06.08.2025

Odebral: Zbejvalová

Datum dodání: 06.08.2025

Datum analýzy: 6.8. - 13.8.2025

Datum vystavení: 13.08.2025

Lab. číslo:	210236
Označení vzorku:	Podkova odtok
Matrice:	odpadní voda

Chemický a fyzikální rozbor vody

pH při 25°C		7,4
nerozpuštěné látky (NL)	mg/l	<10
uhlovodíky C10-C40	mg/l	<0,2
teplota *	°C	18,5

Metody stanovení:

pH při 25°C dle SOP 1 část A (ČSN ISO 10 523)

nerozpuštěné látky (NL) dle SOP 28 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)

uhlovodíky C10-C40 metodou GC/FID dle SOP 26 část A (ČSN EN ISO 9377-2, TNV 75 7507)

Odběr vzorku dle SOP V1 část A dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č.454/Z/25

Indexy u položek a metod

* - ukazatel byl stanoven mimo stále prostory laboratoře.

Ostatní výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Na požádání poskytne laboratoř údaje o nejistotě měření.

Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Weissová

Za laboratoř schválil:

Ing. Jana Weissová, analytická pracovnice



Zkušební protokol č. 162923



Strana 1/1

Zákazník: České lupkové závody, a.s.
Pecínov 1171
Nové Strašecí, 271 01

Akce: PODKOVA, Pecínov 1171,
Nové Strašecí

Datum odběru: 01.10.2025

Odebral: Zbejvalová

Datum dodání: 01.10.2025

Datum analýzy: 1.10. - 10.10.2025

Datum vystavení: 10.10.2025

Lab. číslo:	212157
Označení vzorku:	Podkova
	Odtok
Matrice:	odpadní
	voda

Chemický a fyzikální rozbor vody

pH při 25°C		7,5
nerozpuštěné látky (NL)	mg/l	<10
uhlovodíky C10-C40	mg/l	<0,2
teplota *	°C	14,1

Metody stanovení:

pH při 25°C dle SOP 1 část A (ČSN ISO 10 523)

nerozpuštěné látky (NL) dle SOP 28 (ČSN EN 872, ČSN 75 7350)

uhlovodíky C10-C40 metodou GC/FID dle SOP 26 část A (ČSN EN ISO 9377-2, TNV 75 7507)

Odběr vzorku dle SOP V1 část A dokumentován v Protokolu o odběru vzorku č.559/Z/25

Indexy u položek a metod

* - ukazatel byl stanoven mimo stáje prostory laboratoře.

Ostatní výsledky byly získány na uvedené adrese laboratoře.

Na požádání poskytne laboratoř údaje o nejistotě měření.


Výsledky analýz se týkají pouze uvedených vzorků. Protokol bez písemného souhlasu zkušební laboratoře nelze reprodukovat jinak než celý.

Weisso

Za laboratoř schválil:

Ing. Jana Weisssová, analytická pracovnice



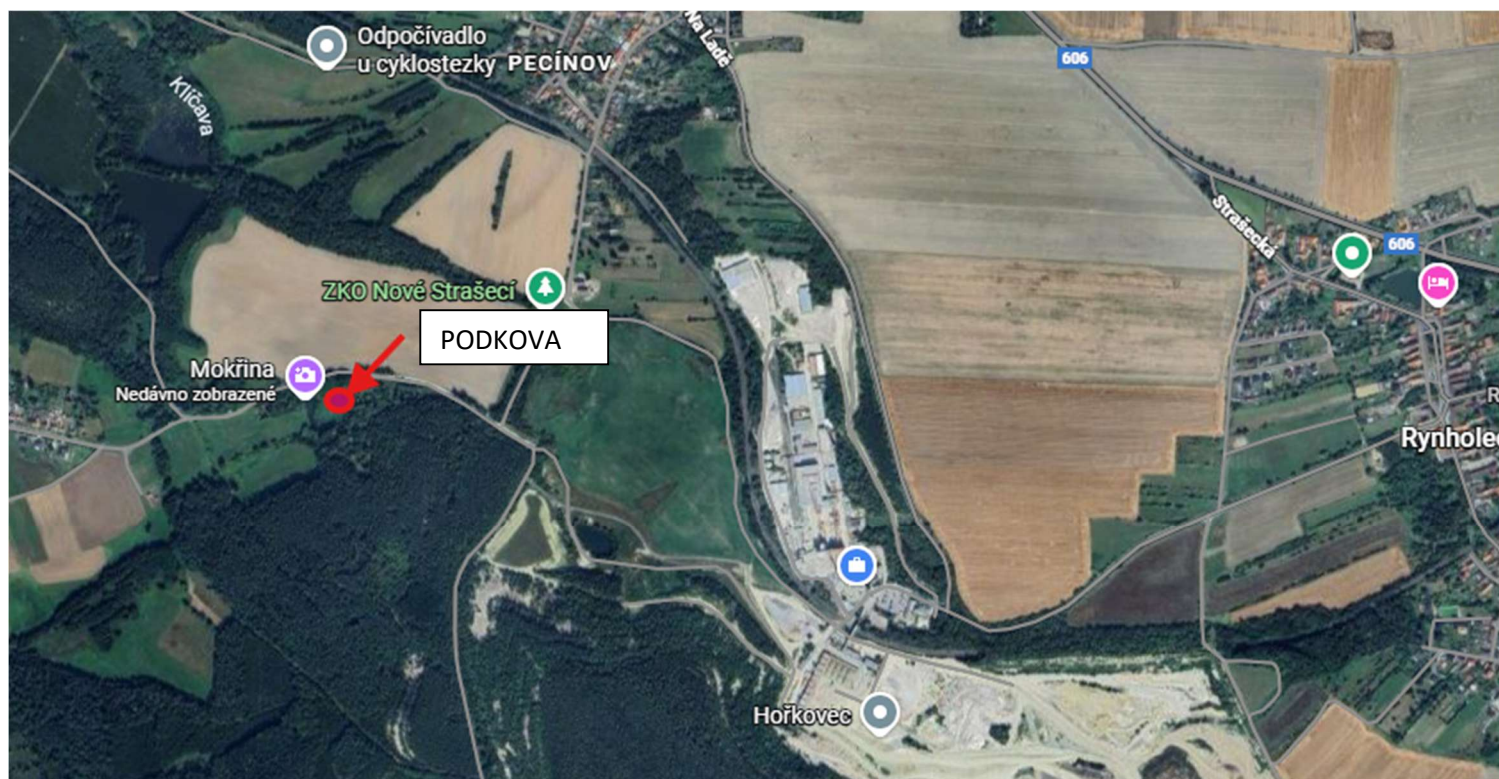

Katastrální situace místa vypouštění odpadních a důlních vod



k.ú. Nové Strašecí
M 1:250